

受付 番号	種 目 番 号 —	連 絡 先	委託担当 経済局 中央卸売市場本場 運営調整課 施設係 電 話 459-3325	ふりがな 担当者名
----------	--------------	-------	---	--------------

設 計 書

- 1 委 託 名 横浜南部市場青果棟卸売場高天井ほか照明設備修繕
- 2 履 行 場 所 金沢区鳥浜町1番地1
- 3 履 行 期 間 ■ 期間 契約決定した日から 令和7年3月31日 まで
又 は 期 限 □ 期限 令和 年 月 日 まで
- 4 契 約 区 分 ■ 確定契約 □ 概算契約
- 5 その他特約事項 なし
- 6 現 場 説 明 ■ 不要
□ 要 (月 日 時 分 場所)
- 7 委 託 概 要 本修繕は、老朽化が進んでいる照明について、既存照明を撤去し
LED照明に更新するものです。

8 部 分 払

 する (回以内)

 しない

部 分 払 の 基 準

業 務 内 容	履 行 予定月	数 量 (概算数量)	単 位	単 価	金 額 (概算金額)

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
 ※概算数量の場合は、数量及び金額を()で囲む

修繕代金額	¥	.-
内 訳 修繕価格	¥	.-
消費税及び地方消費税相当額	¥	.-

横浜南部市場青果棟卸売場高天井ほか照明設備修繕

1. 委託名称

横浜南部市場青果棟卸売場高天井ほか照明設備修繕

2. 履行場所

金沢区鳥浜町1番地1

3. 一般事項


(1) 本委託は、本設計図書及び「電気設備工事施工マニュアル」（令和5年版）、電気設備技術基準、内線規程並びに諸官公署関係法規に準拠し、監督員の指示に従い施工すること。

4. 特記事項

- (1) 施工するにあたり、本設計図書と相連のある場合は、監督員と協議の上対応を決定する。
- (2) 着工にあたっては、事前に施設使用者及び監督員と協議の上、工程表を作成し、監督員の承諾を受けるものとする。

5. 工事概要

- (1) 蛍光灯照明器具をLED照明器具に交換すること。その際、必要な場合は吊ボルトの長さを高ナット等で調整すること。
- (2) 施工後、天井等に隙間・損傷がある場合は補修すること。
- (3) 撤去した発生材は、適正に収集・処分すること。

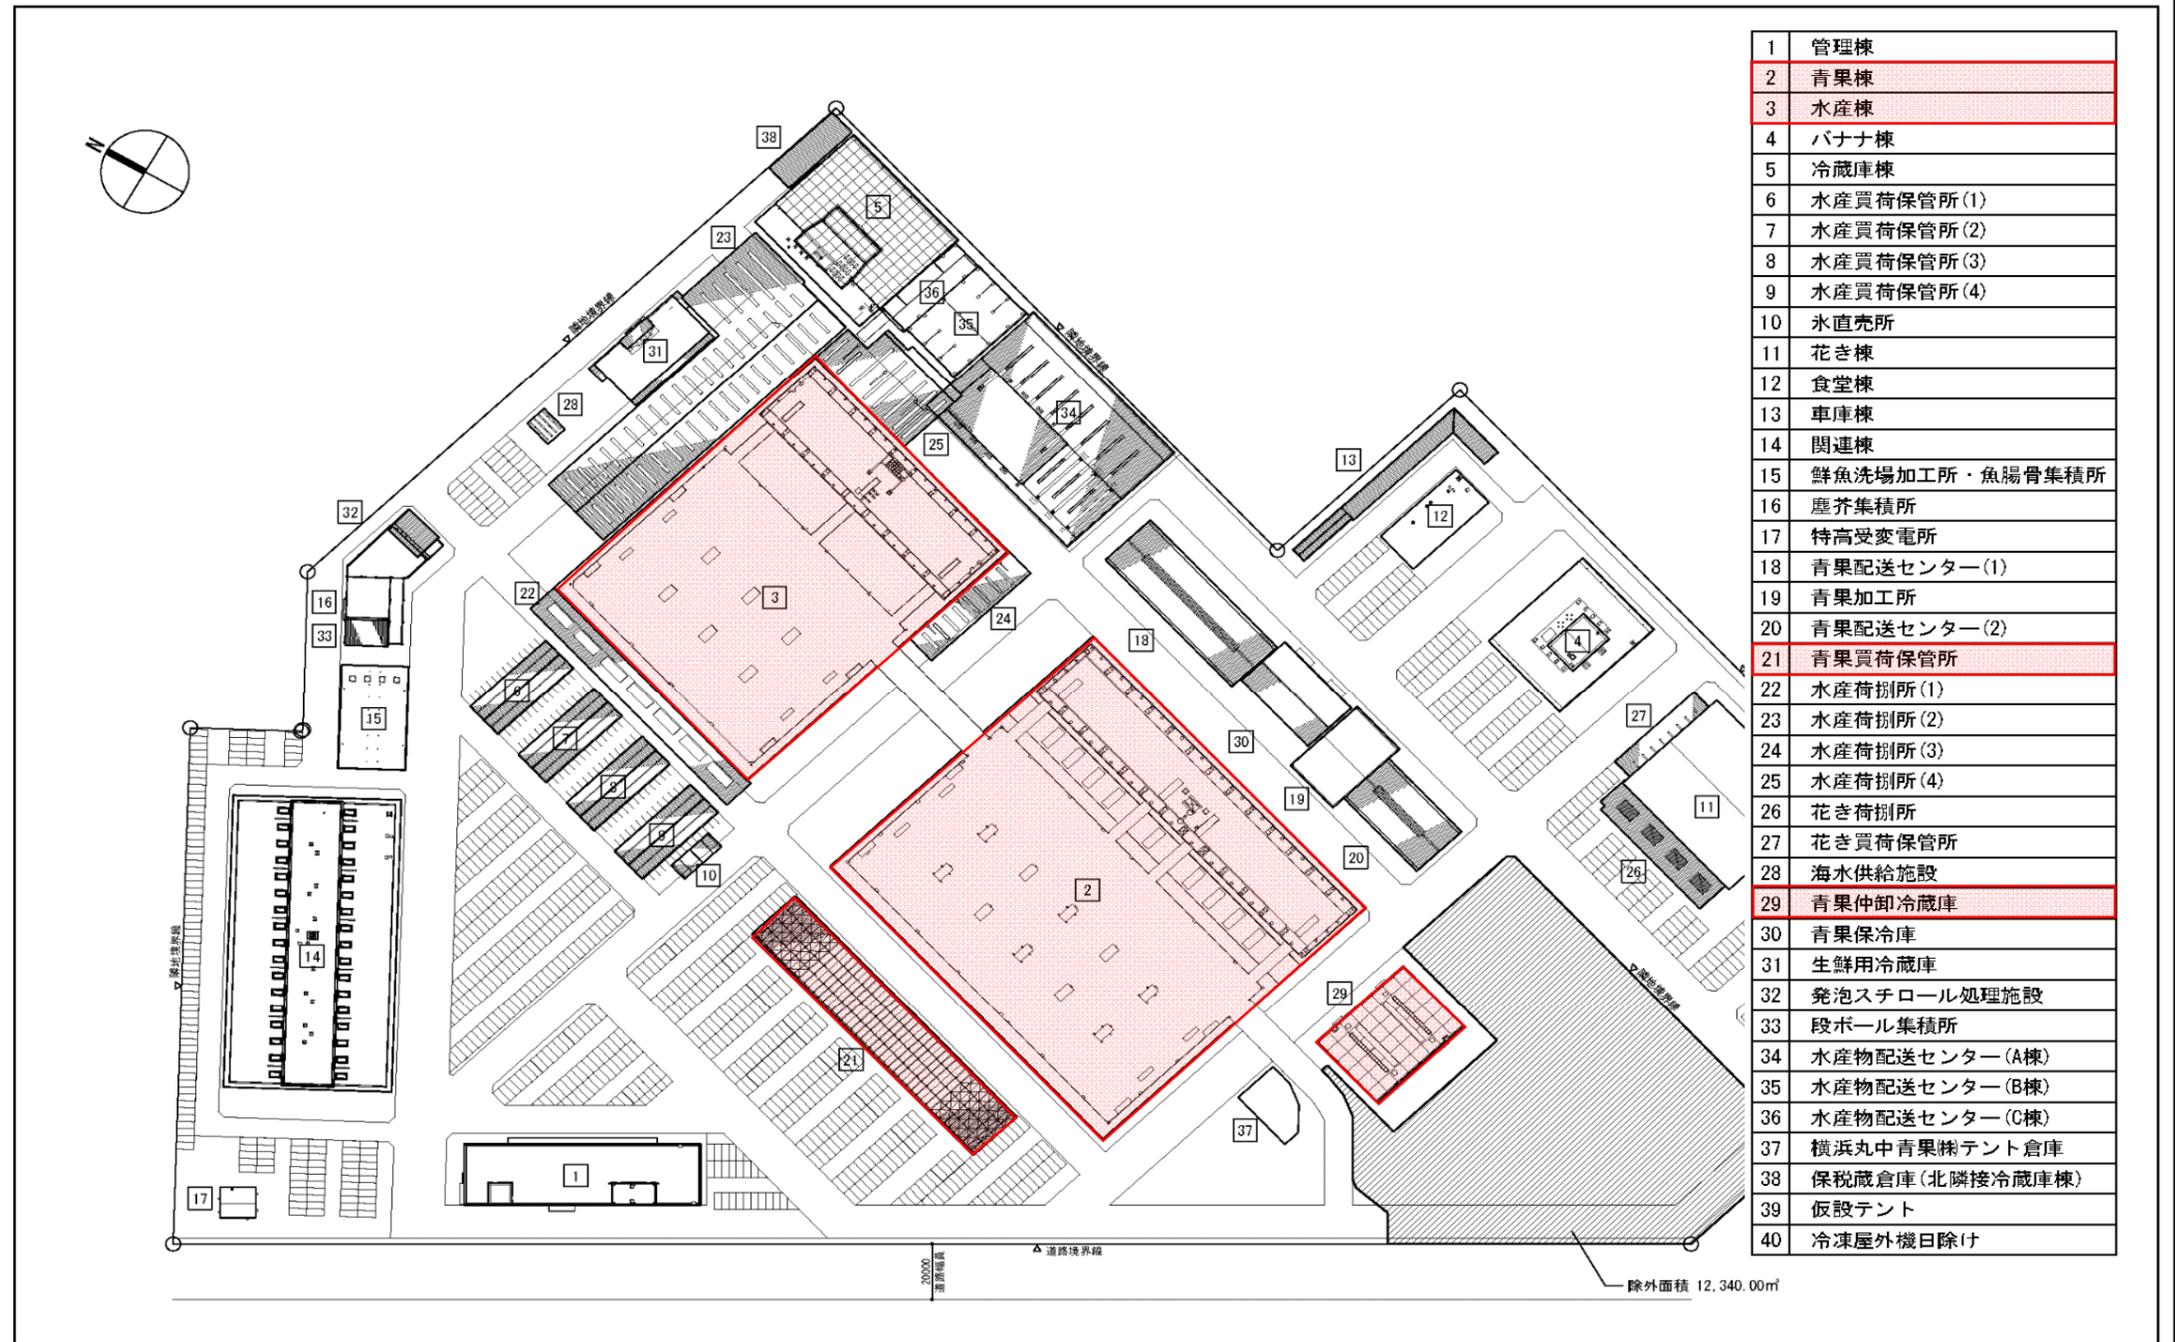

1	管理棟
2	青果棟
3	水産棟
4	バナナ棟
5	冷蔵庫棟
6	水産買荷保管所(1)
7	水産買荷保管所(2)
8	水産買荷保管所(3)
9	水産買荷保管所(4)
10	水直売所
11	花き棟
12	食堂棟
13	車庫棟
14	関連棟
15	鮮魚洗場加工所・魚腸骨集積所
16	塵芥集積所
17	特高受変電所
18	青果配送センター(1)
19	青果加工所
20	青果配送センター(2)
21	青果買荷保管所
22	水産荷捌所(1)
23	水産荷捌所(2)
24	水産荷捌所(3)
25	水産荷捌所(4)
26	花き荷捌所
27	花き買荷保管所
28	海水供給施設
29	青果仲卸冷蔵庫
30	青果保冷库
31	生鮮用冷蔵庫
32	発泡スチロール処理施設
33	段ボール集積所
34	水産物配送センター(A棟)
35	水産物配送センター(B棟)
36	水産物配送センター(C棟)
37	横浜丸中青果棟テント倉庫
38	保税蔵倉庫(北隣接冷蔵庫棟)
39	仮設テント
40	冷凍屋外機日除け






案内図

件名	横浜南部市場青果棟卸売場高天井ほか照明設備修繕		
図面名	特記仕様書・案内図		
	図番	1/8	
経済局	中央卸売市場本場	運営調整課	

材料表

記号	仕様	既設仕様	数量
C	LED照明器具 LEDベースライト 笠付 5000K 13400lm	蛍光灯器具 FL 110W×2	168
D	LED照明器具 LEDベースライト 富士型 5000K 5200lm	蛍光灯器具 FL 40W×2	7
F	LED照明器具 LEDベースライト 笠付 5000K 2500lm	蛍光灯器具 FL 40W×1	2
G	LED照明器具 LEDベースライト トラフ型 5000K 2500lm	蛍光灯器具 FL 40W×1	17
H	LED照明器具 LEDブラケット 5000K 2500lm	蛍光灯器具 FL 40W×1	1
I	LED照明器具 LEDベースライト 低温対応型 5000K 2500lm	蛍光灯器具 FL 40W×1	24
J	LED照明器具 LEDベースライト 富士型 5000K 2500lm	蛍光灯器具 FL 40W×1	1
P	LED電球 LEDランプ 低温対応 5000K 1520lm	白熱灯器具	48
Q		蛍光灯器具 FL 110W×1	15
R		蛍光灯器具 FL 110W×2	37

件名	横浜南部市場青果棟卸売場高天井照明 設備修繕		
図面名	材料表		
		図番	2/8
経済局 中央卸売市場本場 運営調整課			

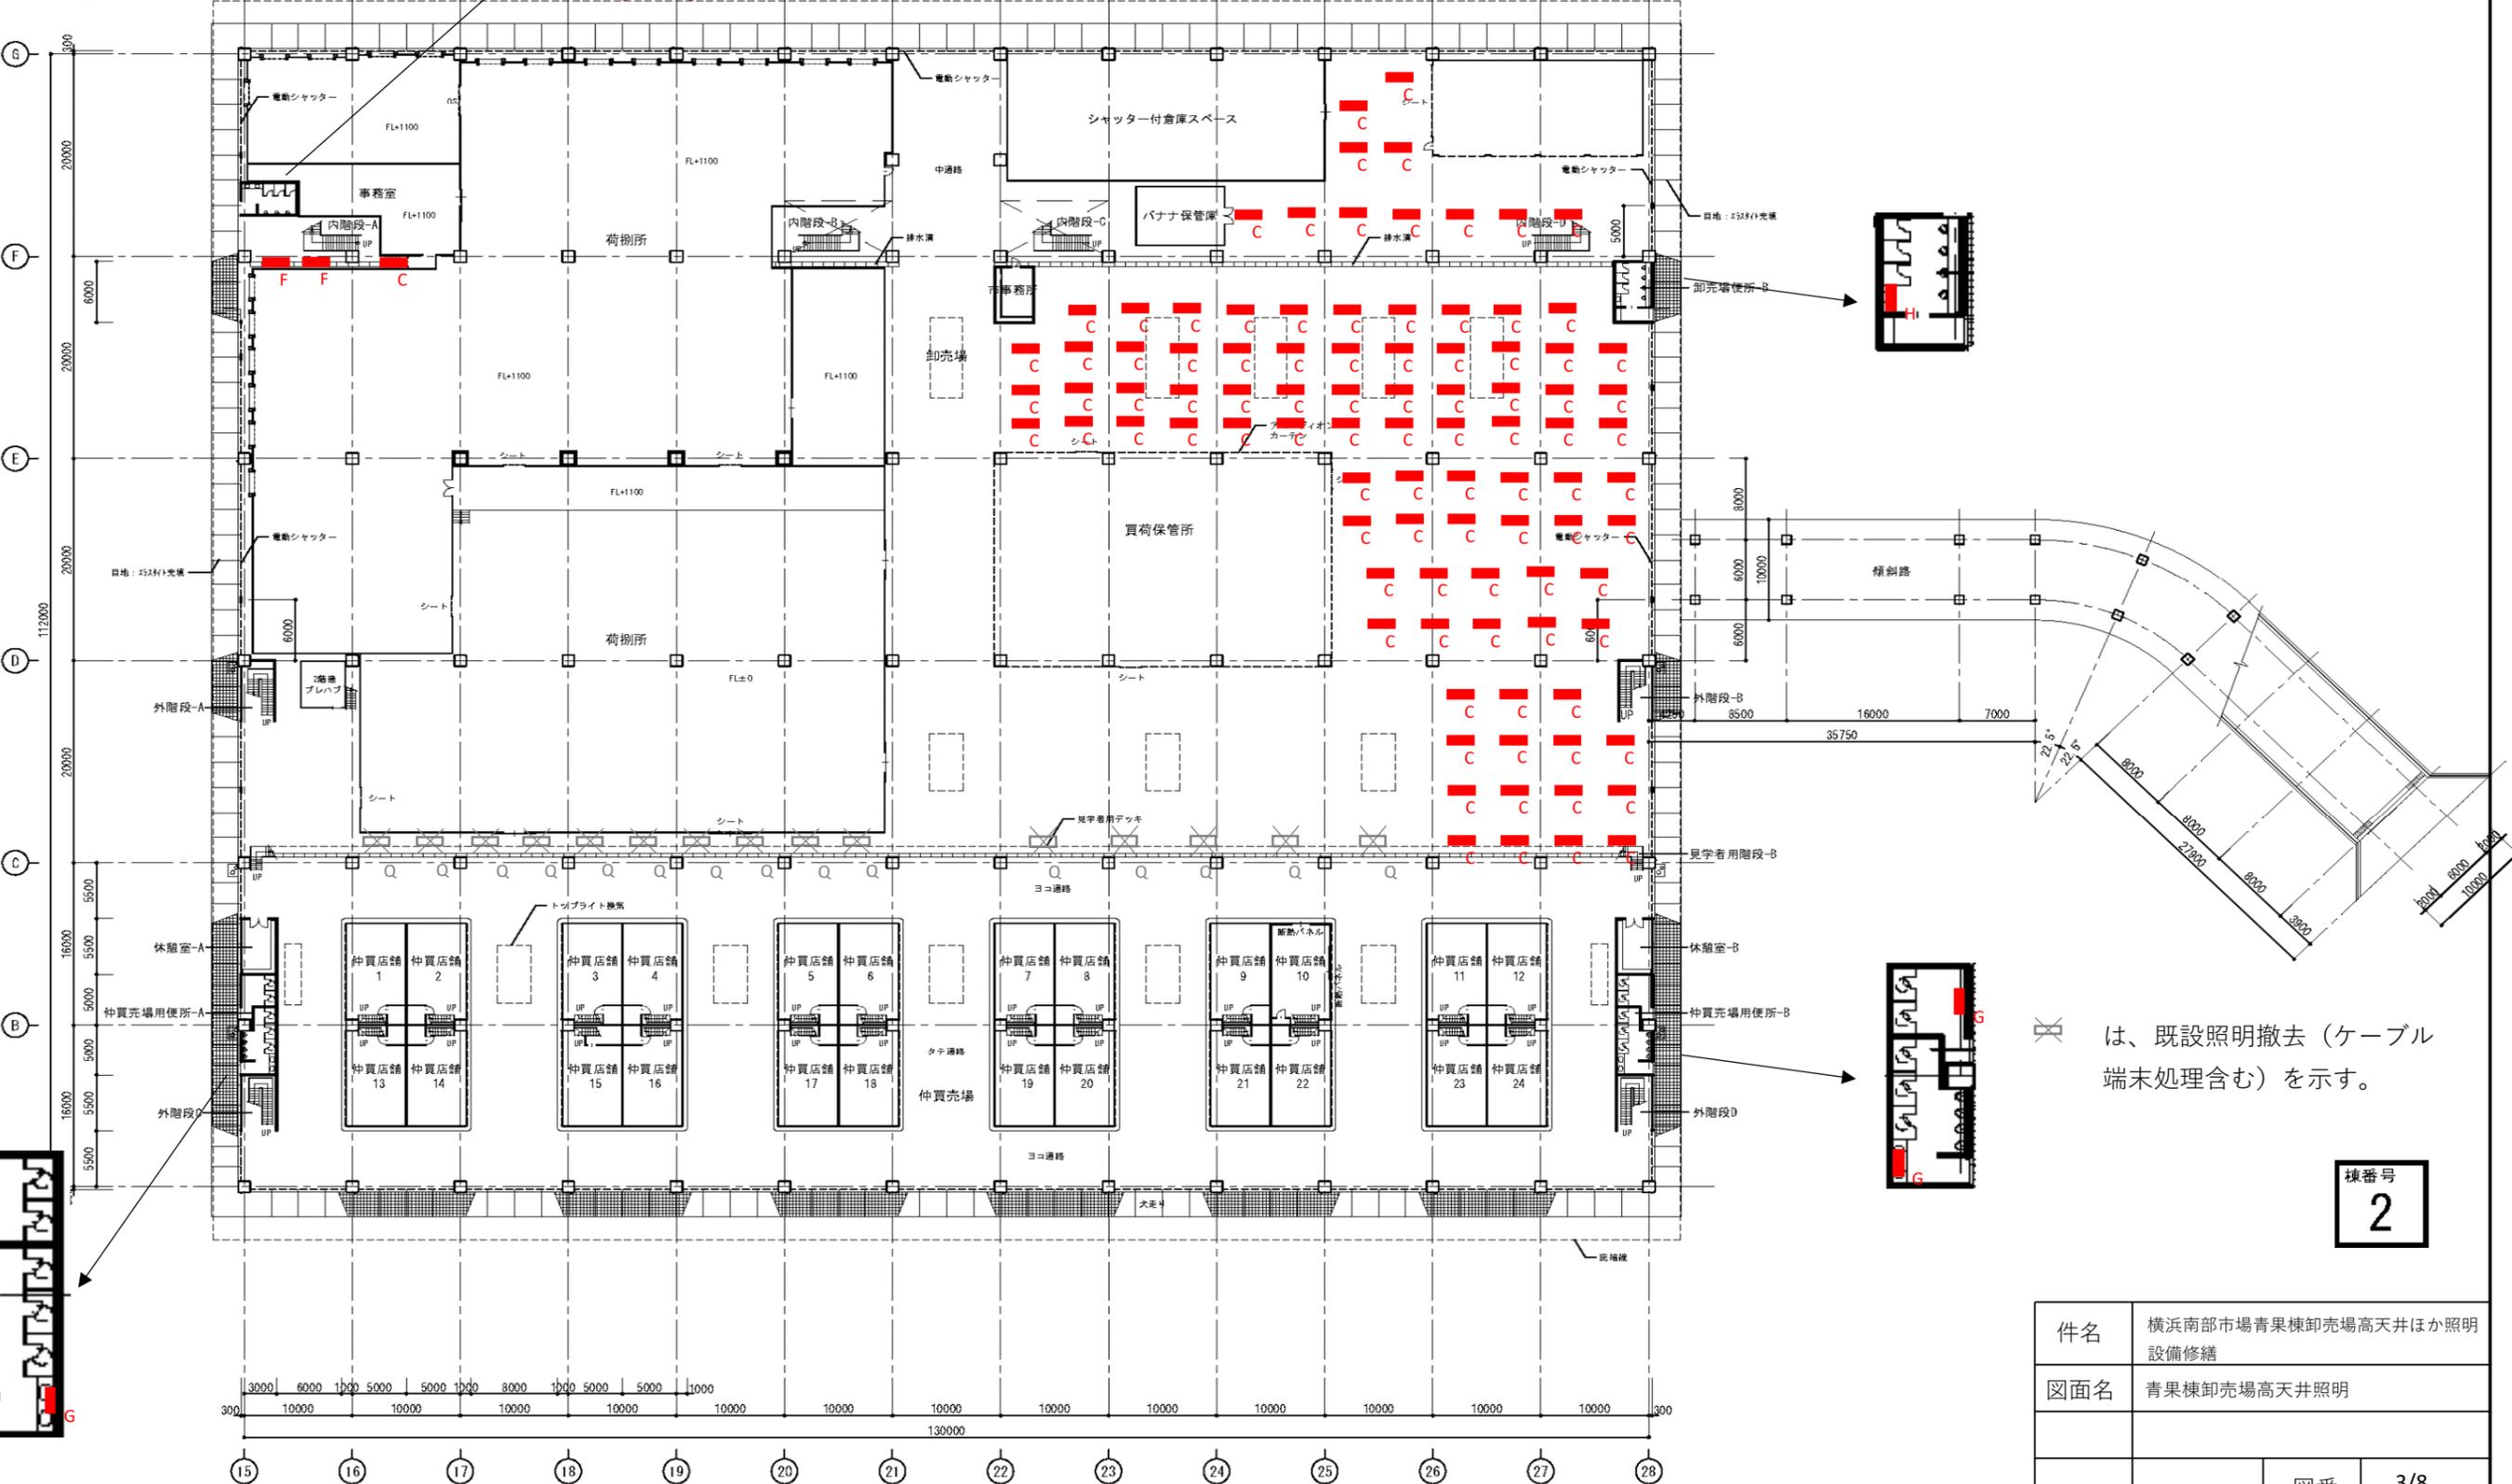



✕ は、既設照明撤去（ケーブル末端処理含む）を示す。

棟番号
2

1階平面図


件名	横浜南部市場青果棟卸売場高天井照明設備修繕		
図面名	青果棟卸売場高天井照明		
	図番	3/8	
経済局 中央卸売市場本場 運営調整課			

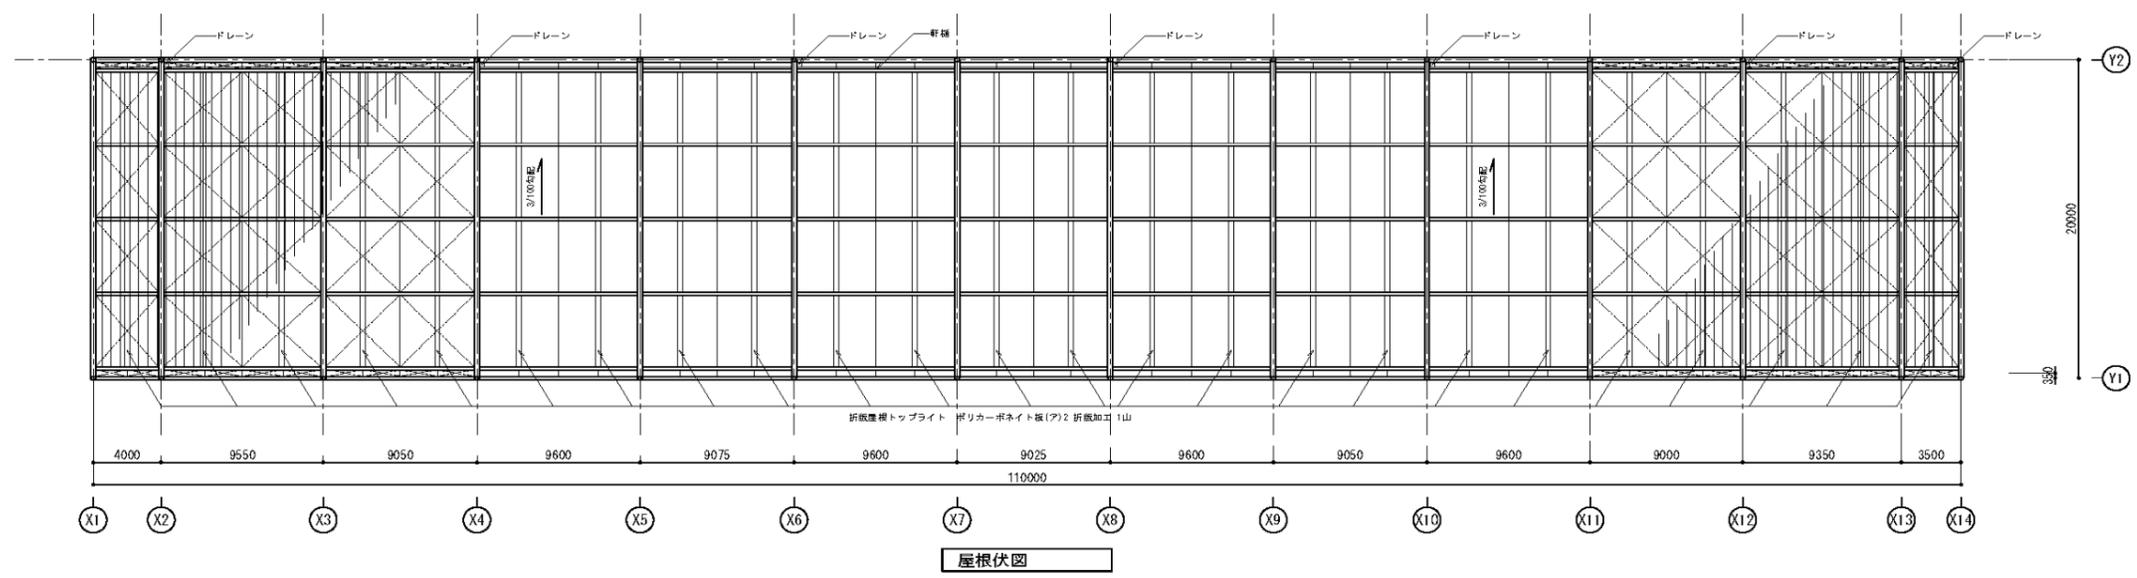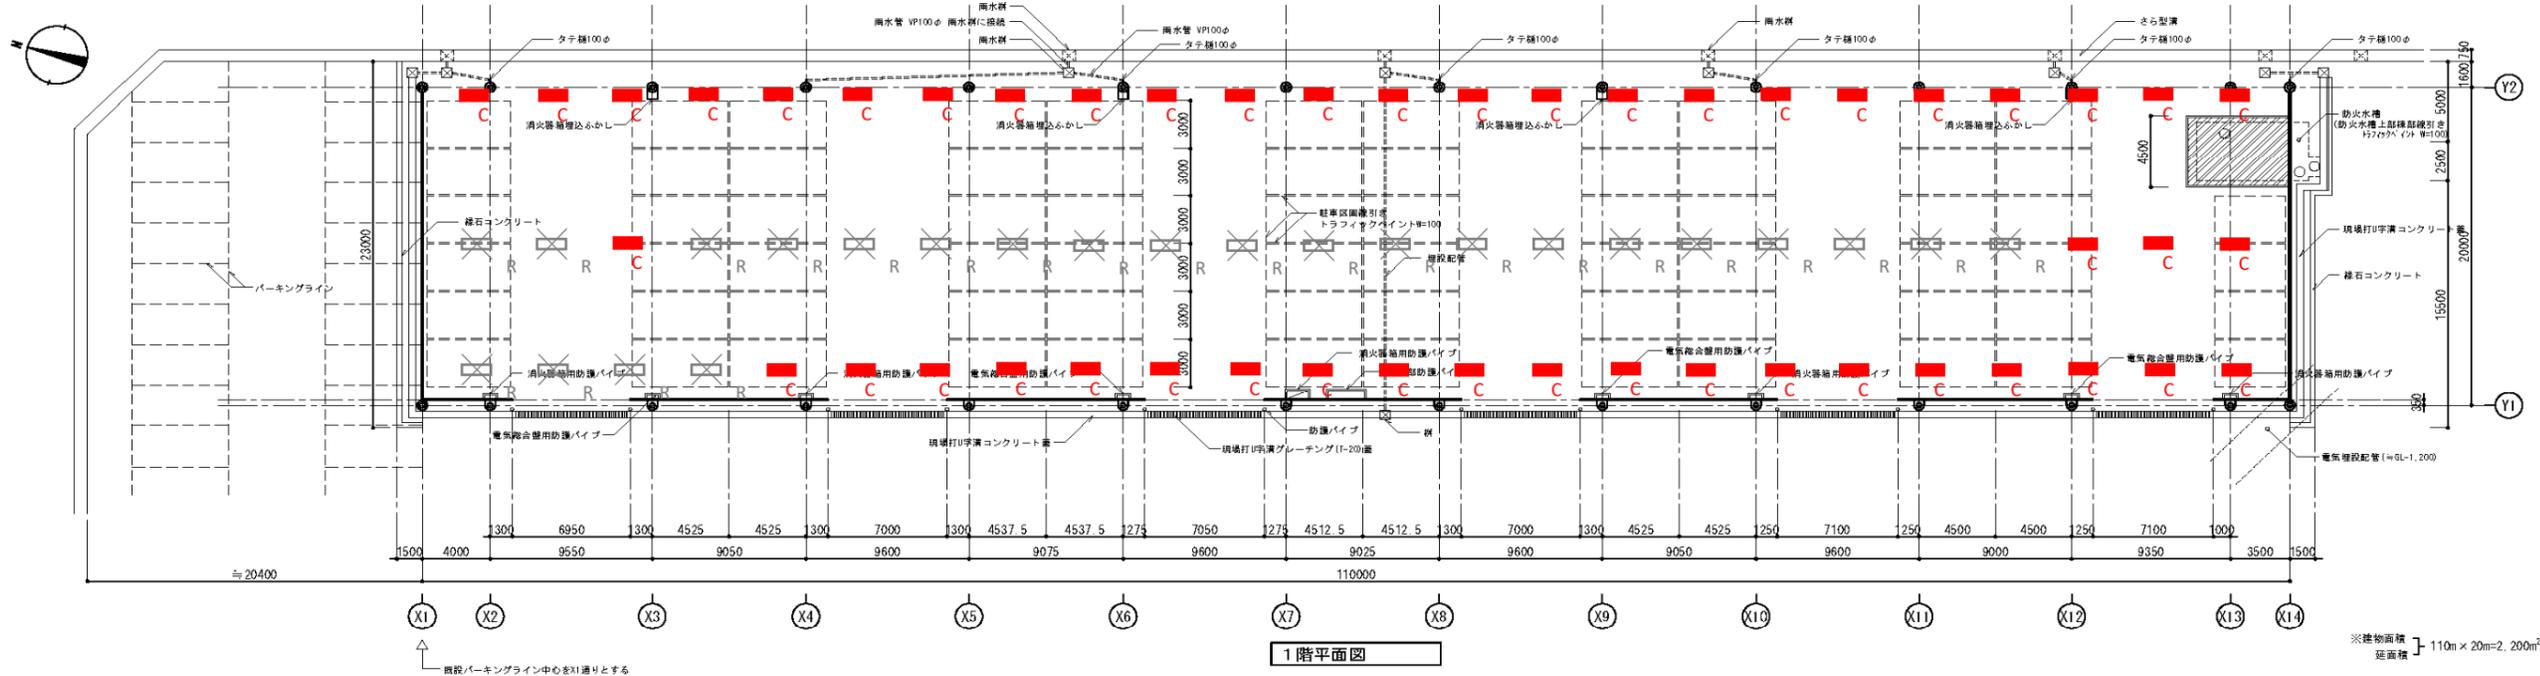


✂ は、既設照明撤去（ケーブル
 端末処理含む）を示す。

棟番号
21

件名	横浜南部市場青果棟卸売場高天井照明設備修繕		
図面名	青果買荷保管所天井照明		
	図番	4/8	
経済局 中央卸売市場本場 運営調整課			

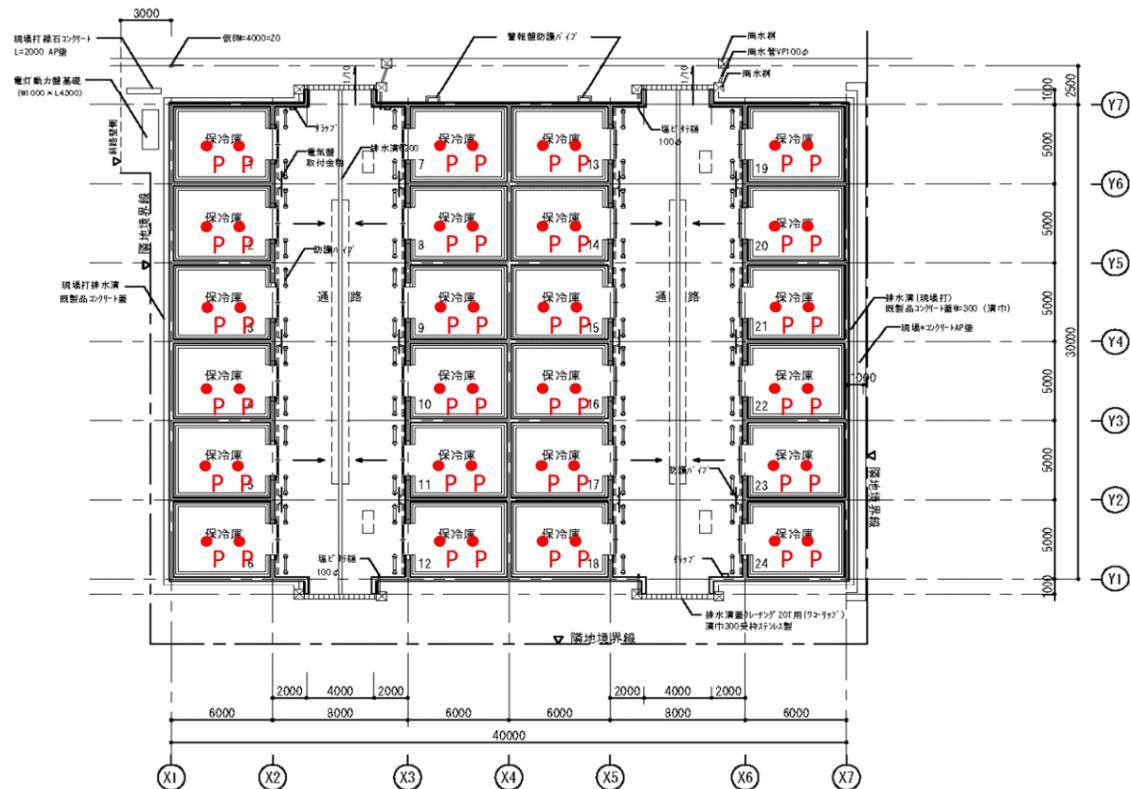


1階平面図

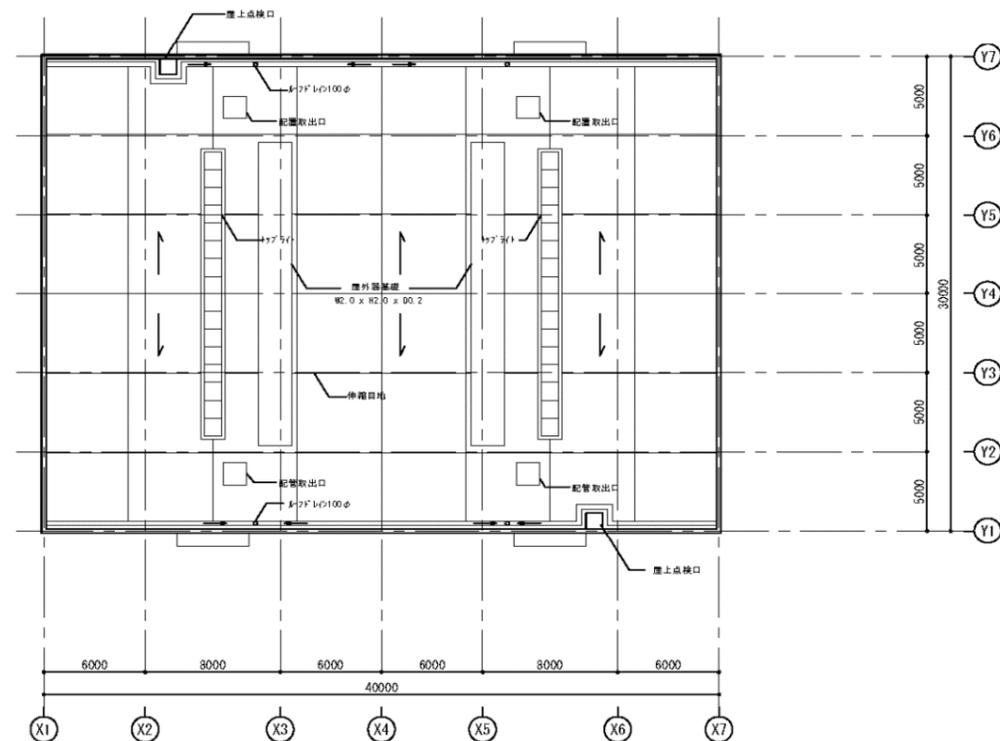

屋根伏図

棟番号
29


件名	横浜南部市場青果棟卸売場高天井ほか照明設備修繕		
図面名	青果仲卸冷蔵庫内照明		
	図番	5/8	
経済局 中央卸売市場本場 運営調整課			

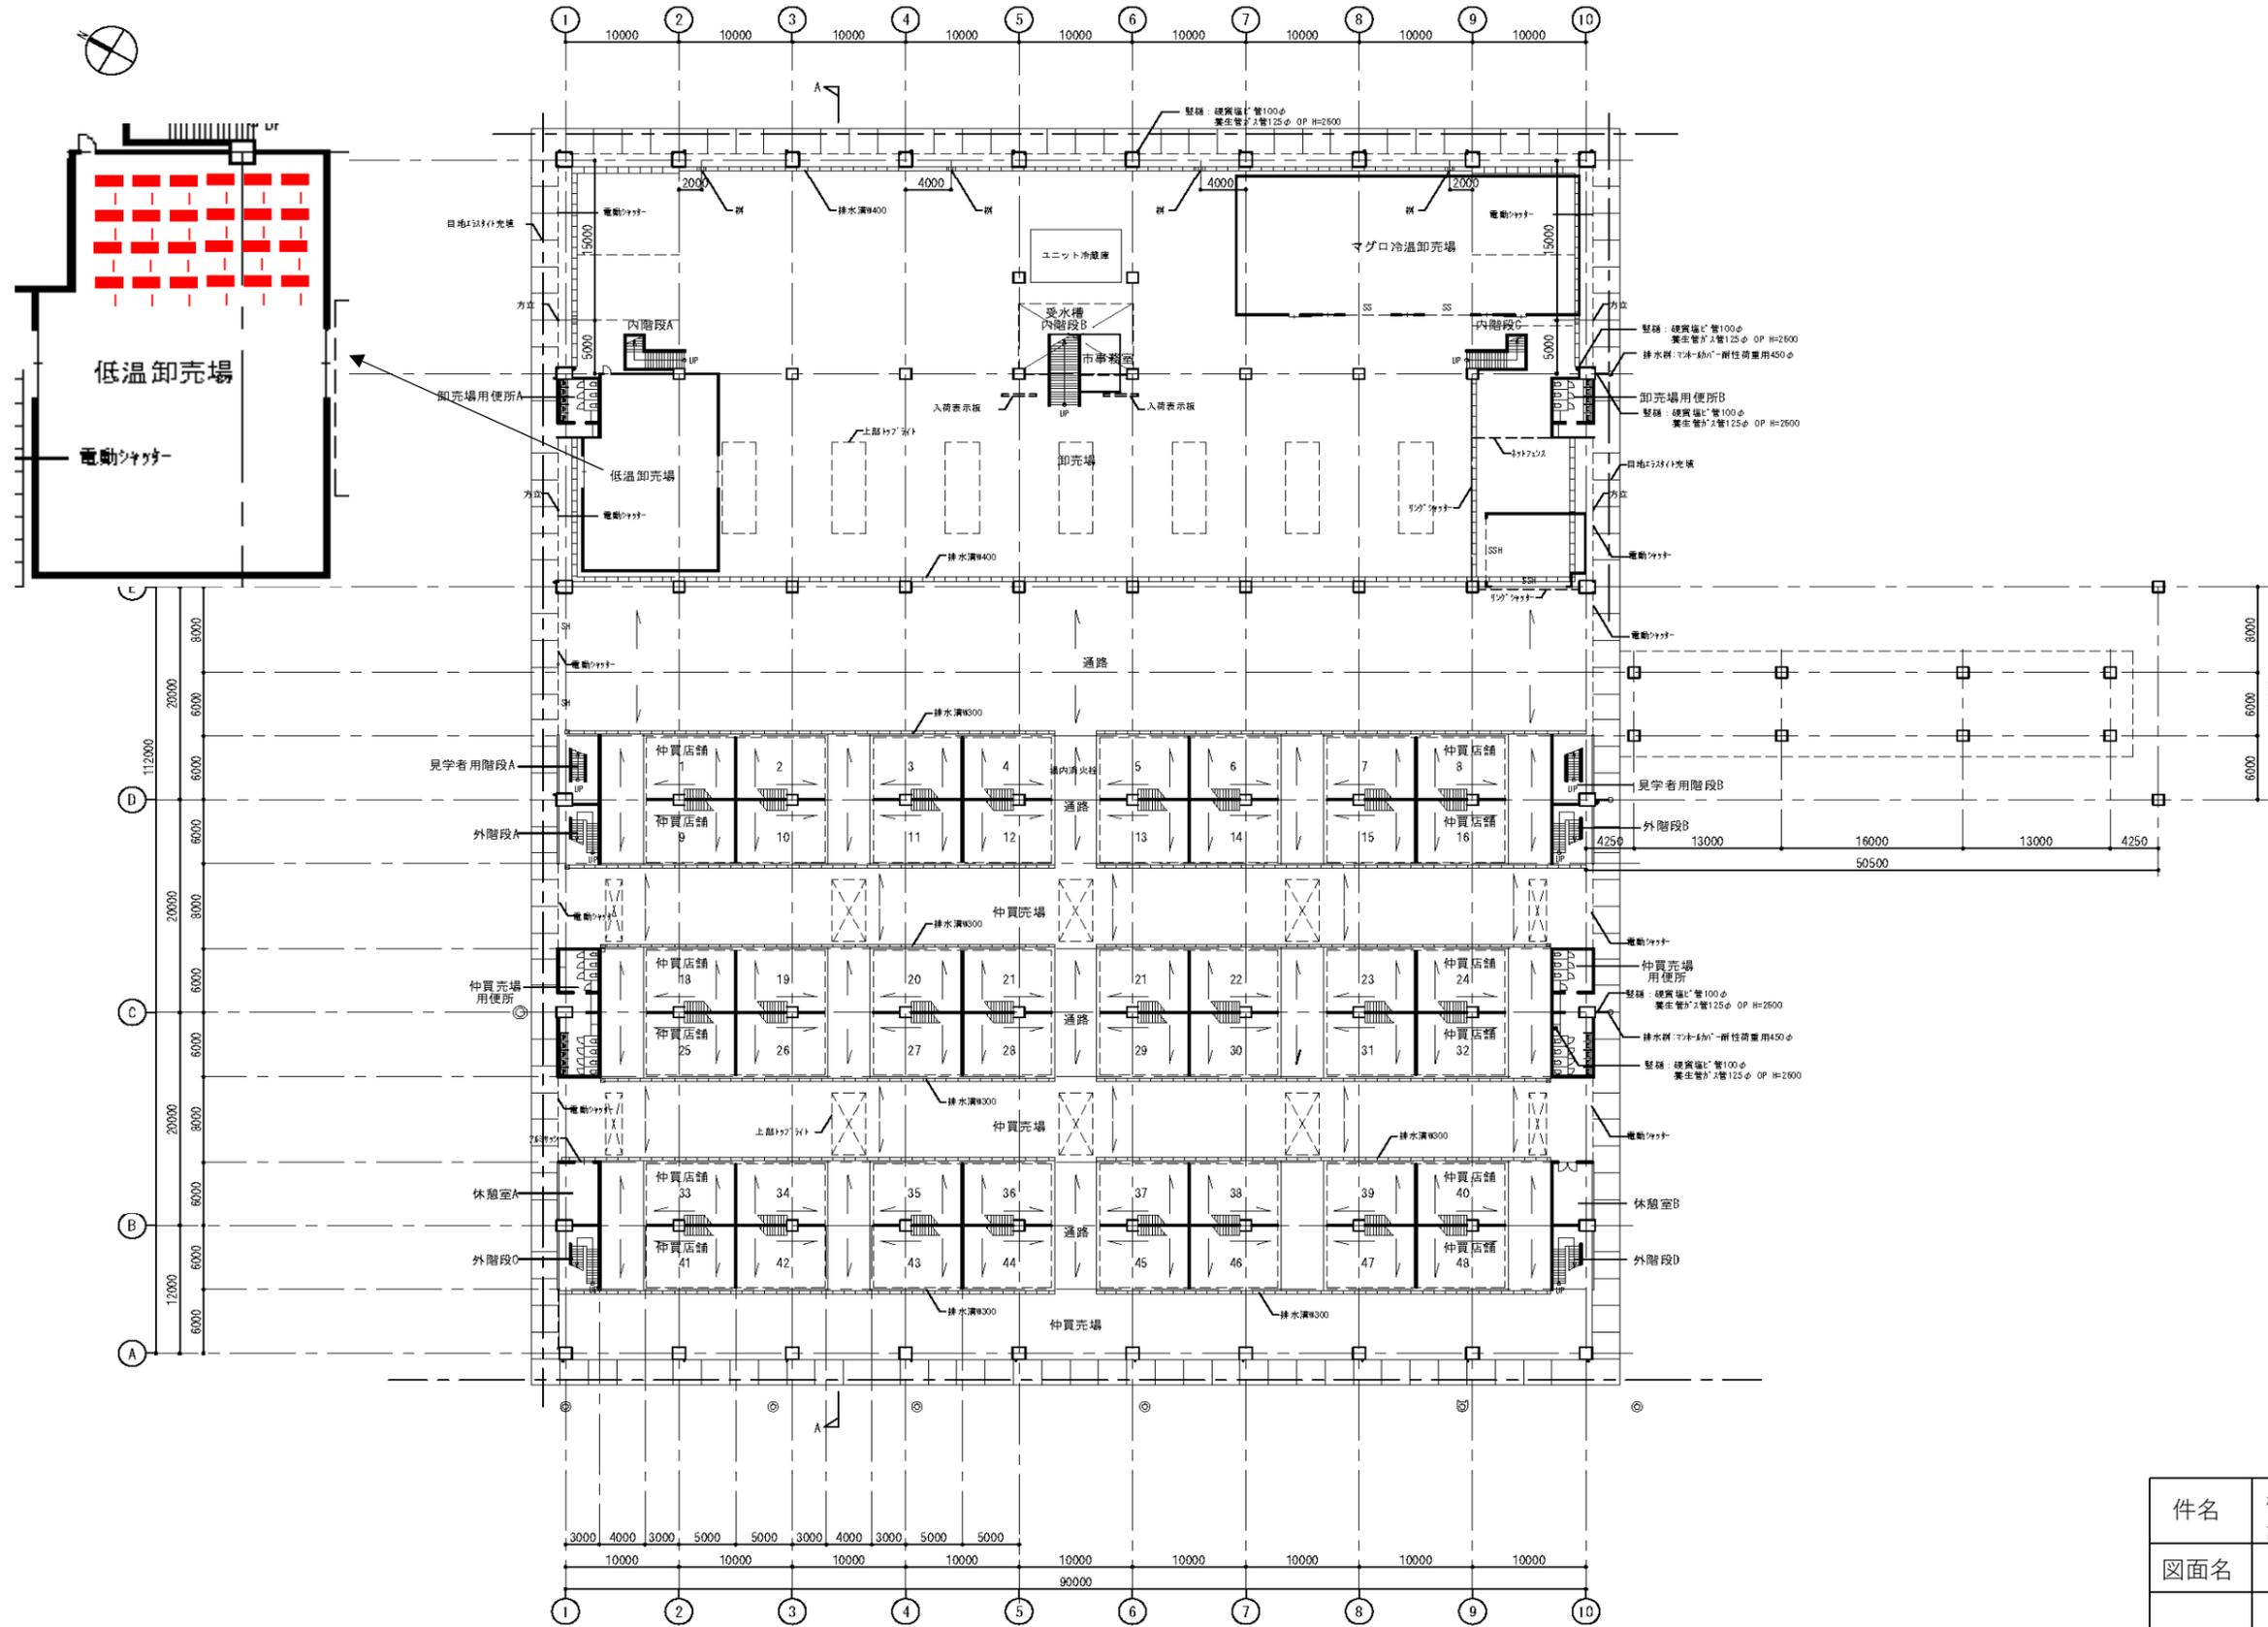

1階平面図

棟番号
3

件名	横浜南部市場青果棟卸売場高天井照明設備修繕		
図面名	水産棟低温庫売場1階照明		
図番	6/8		
経済局 中央卸売市場本場 運営調整課			

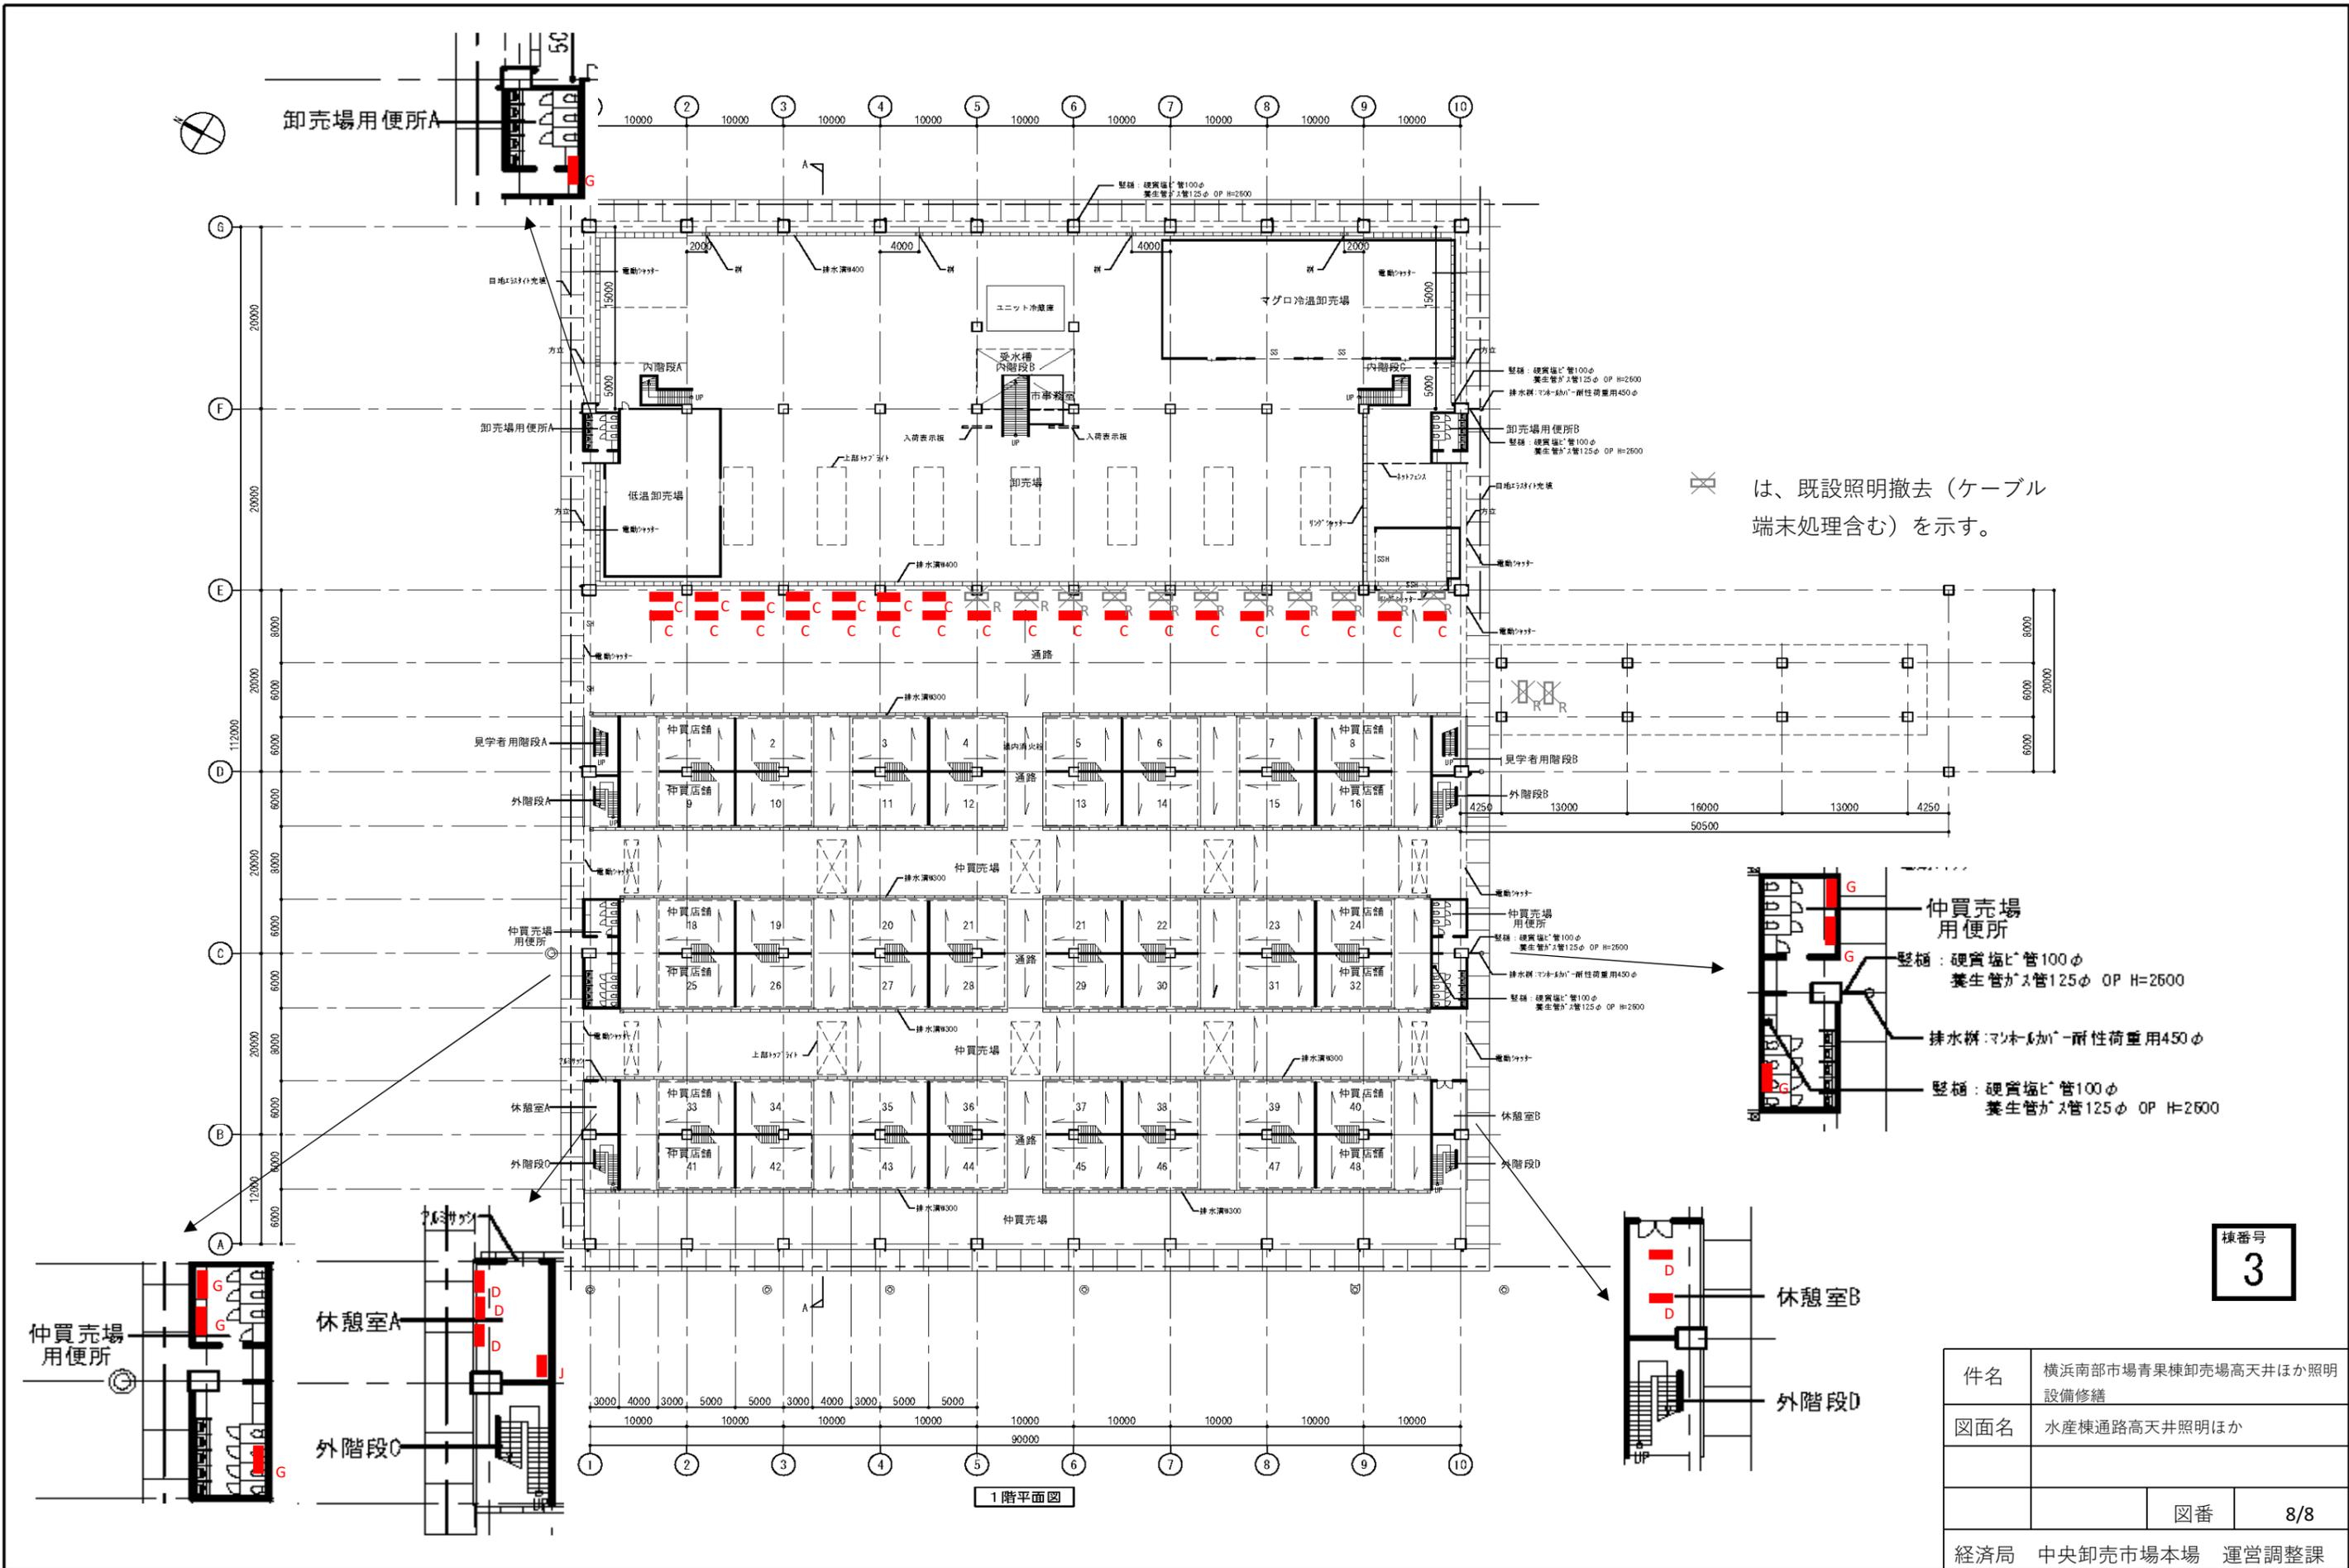

⊗ は、既設照明撤去（ケーブル末端処理含む）を示す。

棟番号
3

件名	横浜南部市場青果棟卸売場高天井照明設備修繕		
図面名	水産棟通路高天井照明ほか		
図番	8/8		
経済局 中央卸売市場本場 運営調整課			