


平成28年度設計図（排除方式 合流）

図名	平面図		
工事件名	災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事(その73)		
施工場所	西区宮ヶ谷6番地7		
縮尺	図示	図番	1/2
号線番号			
地形図番号	86-40		
横浜市環境創造局			

西区宮谷小学校

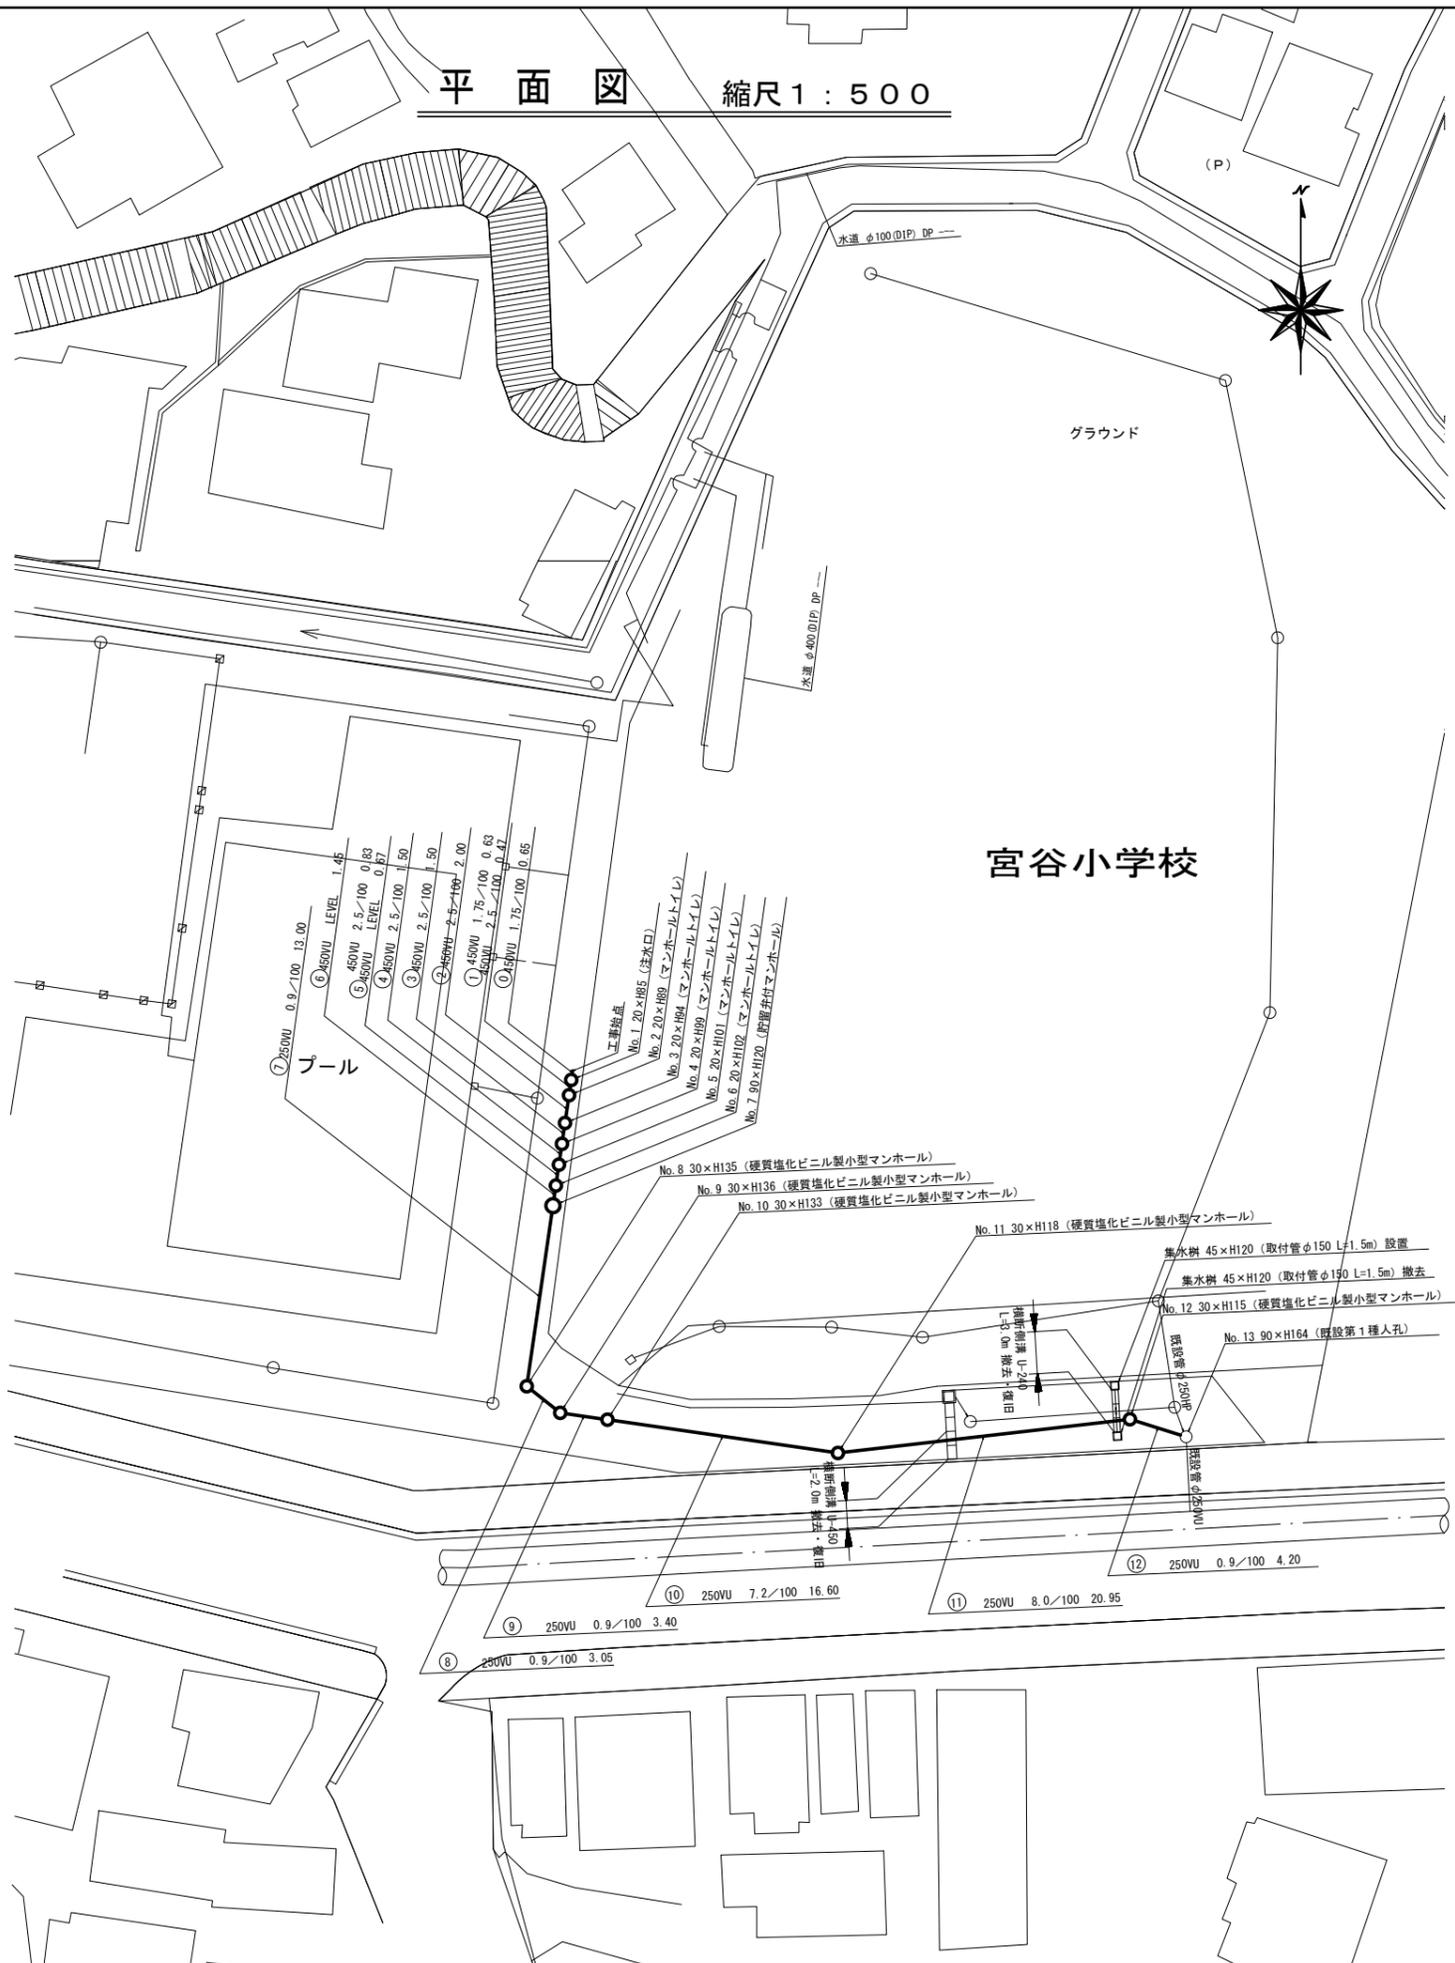

体育館


宮谷小学校

グラウンド

プール

凡例

記号	名称
●	新設管渠および塩ビ製小型マンホール
○	既設管渠および第1種人孔




平成28年度設計図（排除方式 合流）

図名	縦断図		
工事名	災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事（その73）		
施工場所	西区宮ヶ谷6番地7		
縮尺	図示	図番	2/2
号線番号			
地形図番号	86-40		
横浜市環境創造局			

# 西区宮谷小学校

## 縦断図 縮尺 縦1:200 横1:500




使用水準点 (年月日)

標石番号	既設第1種人孔
西区宮ヶ谷6番地7	
標高 (m)	7.84

宮谷小学校

号線番号	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
管径	450VU 250VU
勾配	1.75/100 2.5/100 LEVEL 0.9/100 7.2/100 8.0/100 0.9/100
号線間距離	11.10 11.50 11.50 13.00 3.05 3.40 16.60 20.95 4.20
人孔間距離	0.65 1.20 1.50 0.88 1.45 13.00 3.05 3.40 16.60 20.95 4.20
流速	
流下量	
流出量	
現在地盤高	7.76 7.77 7.78 7.77 7.77 7.76 7.79 7.78 7.71 6.37 4.73 4.61 4.61
H	0.113 0.108
管底高	6.93 6.80 6.93 6.79 6.75 6.75 6.43 6.41 6.35 5.19 3.83 3.64 3.45
追加距離	0.28 1.28 1.75 3.75 5.25 6.75 6.75 22.70 25.75 28.15 45.75 62.46 66.70 70.90
土被	0.38 0.41 0.43 0.49 0.52 0.55 0.57 1.09 1.11 1.07 0.92 0.62 0.84 0.89
施工種別	開削工法(昼間施工)
矢板工種別	①
基礎工種別	全面改良土埋戻し 改良土基礎 砕石埋戻し 全面改良土埋戻し
埋戻工種別	
覆工種別	
舗装復旧種別	歩道舗装 (As t=5cm RC-40 t=15cm) As舗装 (表層密粒 t=5cm 基層粗粒 t=5cm 裏青安定処理 t=10cm RC-40 t=25cm) 歩道舗装 (As t=5cm RC-40 t=15cm)
側溝種別	
管種別	塩ビ管 (VU)
取付管理員種別	
交通誘導員数	1人/日

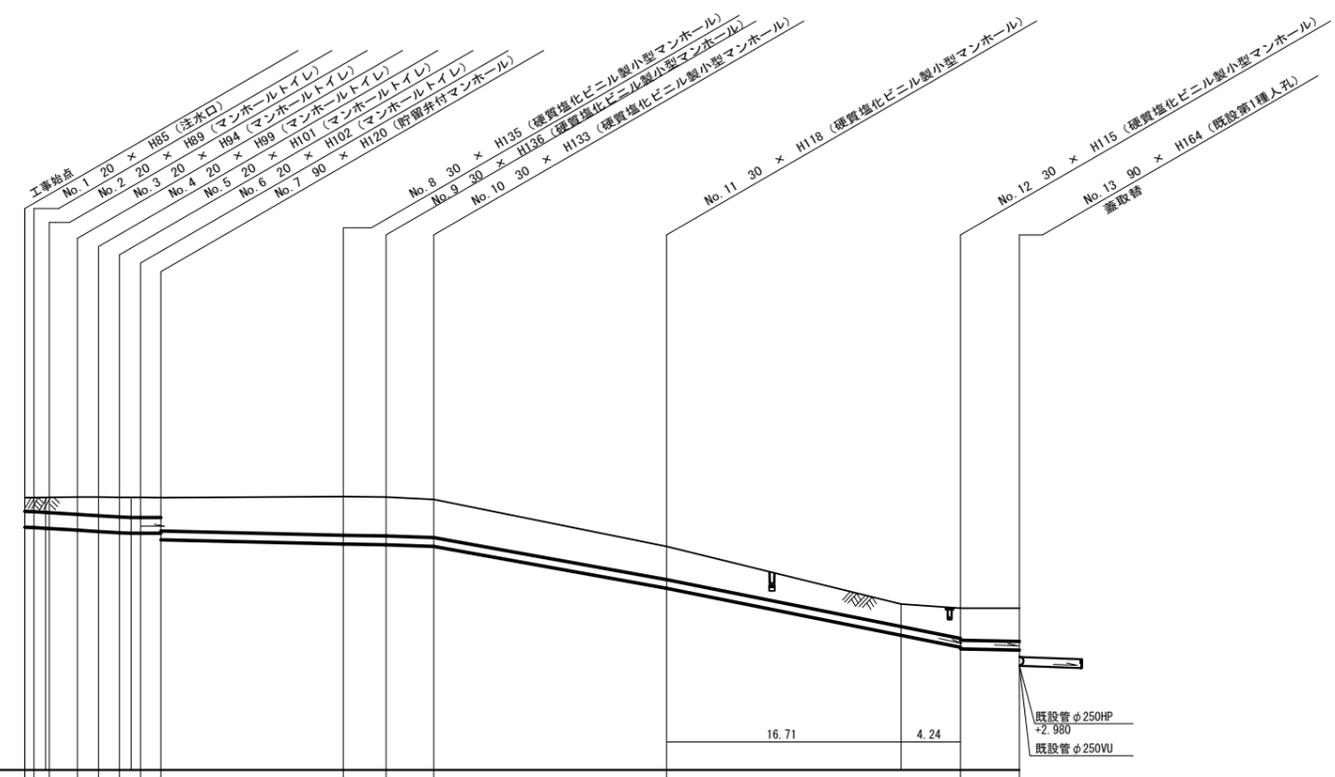

① 軽量鋼矢板1型 1段梁 平均長L=2.0m(全面)